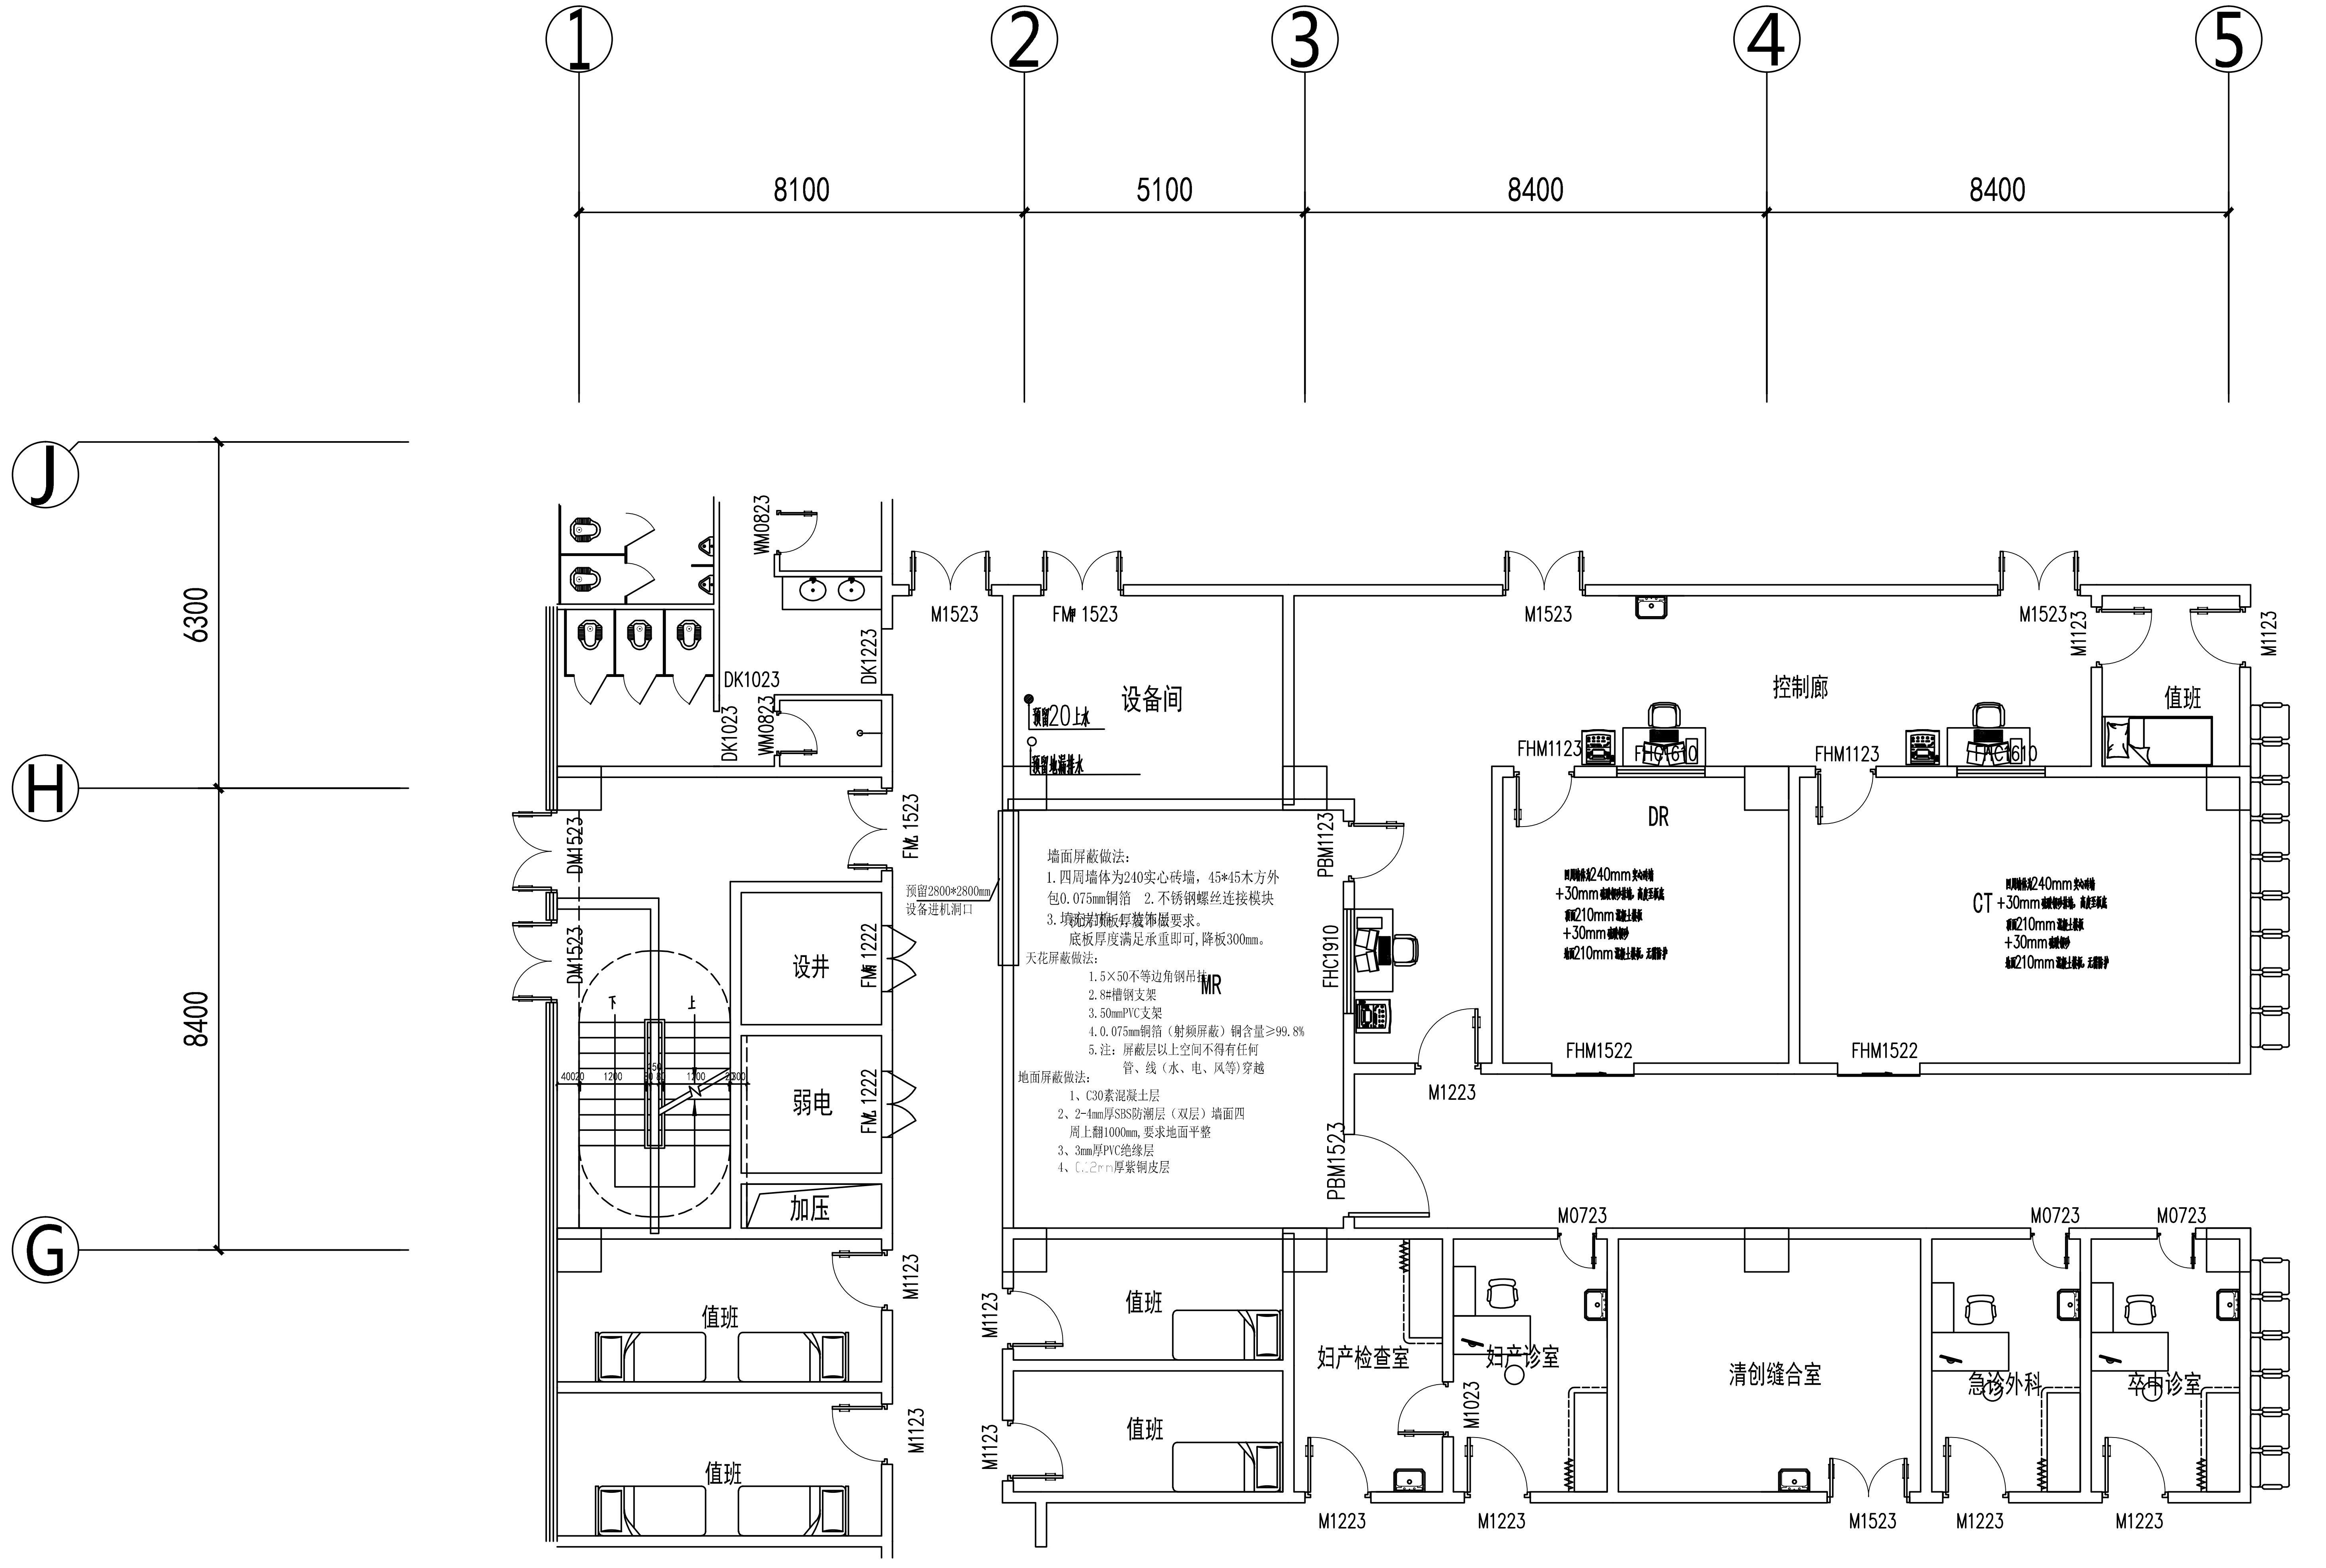
1
2
3
4
5
8100
5100
8400
8400
J
H
G
6300
8400
WM0823
DK1023
DK1223
DK1023
WM0823
M1523
FM甲1523
设备间
预留20上水
预留地漏排水
M1523
控制廊
M1523
M1123
M1123
值班
FHM1123
FHC1610
DR
FHM1123
FHC1610
CT
四周墙体为240mm实心砖墙
+30mm硫酸钡砂抹墙，高度至顶底
顶面210mm混凝土楼板
+30mm硫酸钡砂
地面210mm混凝土楼板，无需防护
FHM1522
FHM1522
M1223
DM1523
DM1523
FM乙1523
预留2800*2800mm设备进机洞口
设井
FM丙1222
弱电
FM乙1222
加压
下
上
PBM1123
FHC1910
MR
PBM1523
M0723
M0723
M0723
值班
M1123
值班
M1123
值班
M1123
值班
M1123
妇产检查室
妇产诊室
M1023
清创缝合室
急诊外科
卒中诊室
M1223
M1223
M1523
M1223
M1223

墙面屏蔽做法：

1.四周墙体为240实心砖墙，45*45木方外包0.075mm铜箔　2.不锈钢螺丝连接模块

3.填充岩棉4.安装饰面

机房顶板厚度不做要求。

底板厚度满足承重即可，降板300mm。

天花屏蔽做法：

1.5×50不等边角钢吊挂

2.8#槽钢支架

3.50mmPVC支架

4.0.075mm铜箔（射频屏蔽）铜含量≥99.8%

5.注：屏蔽层以上空间不得有任何管、线（水、电、风等）穿越

地面屏蔽做法：

1、C30素混凝土层

2、2-4mm厚SBS防潮层（双层）墙面四周上翻1000mm，要求地面平整

3、3mm厚PVC绝缘层

4、0.2mm厚紫铜皮层

防护、屏蔽平面图 1:100

注解栏

山东省建筑设计研究院有限公司
Shandong Provincial Architecture Design&Research Institute Co.,Ltd

本图未盖资质章无效

注册章

会签				

设　总	杨曙光	
方案设计		
专业负责人	王旭	
审　定	侯朝晖	
审　核	董佳	
校　对	贾培斌	
设　计	王欣	
绘　图	王欣	
建设单位	滨州医学院附属医院	
工程名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	
子项名称	应急医疗综合楼	
图　名	一层墙面防护屏蔽图	
工程编号	23413	
子项编号	23413-S-x-001	
专　业	建筑	
图　号	04	
设计阶段	施工图设计	
版　本	A	
日　期	2024.09.02	