


直线加速器风口预埋洞

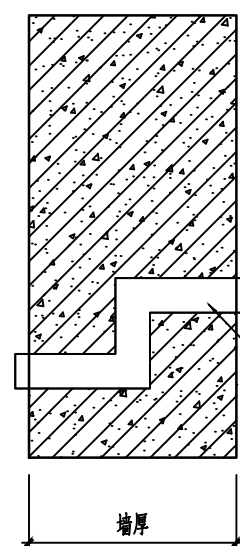

注意：加速器机房保证每小时换气次数不小于6次，新风、排风系统门口上方吊顶内需预留套管机房电缆走向均为示意，具体待设备确定后设计

[illegible]